


JWAGI DODATKOWE

- instalację c.o. w węźle ciepłym wykonaną z rur stalowych
- poziomy oraz pionowy instalacji c.o. w piwnicy wykonaną z rur stalowych ze szwem
- poziomy instalacji c.o. w piwnicy zaizolowaną pianką Thermalex PUR w płaszczu PE (grubości izolacji podano w tabeli)
- pionowy instalacji c.o. zaizolowaną pianką Thermalex PUR o gr. 20 mm
- na pionach zamontować zawory regulacyjne Hydrocontrol z nastawą wstępu
- grzejniki na łacie schodowej zasilać przewodami z rur stalowych w rurze ochronnej
- przewody instalacji c.o. podłączyć do rozdzielczy z licznikami ciepła np JS T-mey Powogaz DN15
- przewody rozpraważające od liczników ciepła na korytarzach do grzejników wykonaną z rur miedzianych prowadzić pod strzemieniem lub w bruzdach ściennych w otulinie Thermalex o grubim
- w mieszkaniach grzejniki płytowe Cosmoflora typu KV, w łazienkach CosmoArt T-mey WH
- grzejniki wyposażać w zawory i głowice termostaticzne typu RTD T-mey Danfoss

LEGENDA:

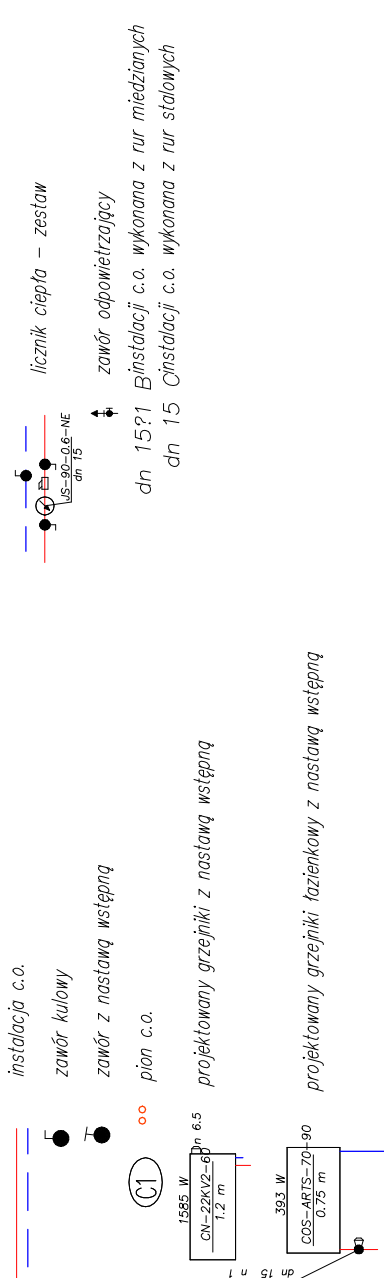

GRUBOŚCI IZOLACJI (W PIWNICY) W ZALEŻNOŚCI OD ŚREDNICY RURY
INSTALACJI C.O. PODANO JAKO ZEWNĘTRZNE (PATRZ PONIŻEJ)

- grzejniki montować min. 10cm od podłogi i 3cm od ściany
- przejścia przez przegrody wykonywać w tulejach o średnicy D=100mm
- wymiary otworów, przebieg stropu/pinnacle/partier mogą ulec zmianie w trakcie prac budowlanych

UWAGA: DŁUGOŚCI RUR POZIOMÓW INSTALACJI C.O. W PIWNICY ODCZYTYWAĆ Z RZUTÓW KONDYGNACJI

UWAGA: PRZY SKRZYŻOWANIACH Z INSTALACJĄ WODOCIĄGOWĄ NA STOPACH RURY WODNE PROWADZIĆ ZAWSZE GÓRĄ

INSTALACJĘ CO UKŁADAĆ PŁASKO NA STROPIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Srednica nominalna rury, mm	gr. izolacji, mm
do Ø22	20
Ø22-Ø35	30
Ø35-Ø100	równa średnicy wewnętrznej rury

AUTORSKIE STUDIO ARCHITECTURY ASA sp. z o.o.			
53-649 Wrocław, ul. Białostocka 5/6 numer@autorskiestudio.pl			

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.			
WYKONAWCA	SANITRANA	DATA	2010-10-26
PR. PR.	IS.5	AKURACJA	1/1
			1:100

WYKONAWCA	INSTRUKCJA WYKONANIA	DATA
	<i>Łojek</i>	24.10.2010

WYKONAWCA	INSTRUKCJA WYKONANIA	DATA
	<i>Łojek</i>	24.10.2010