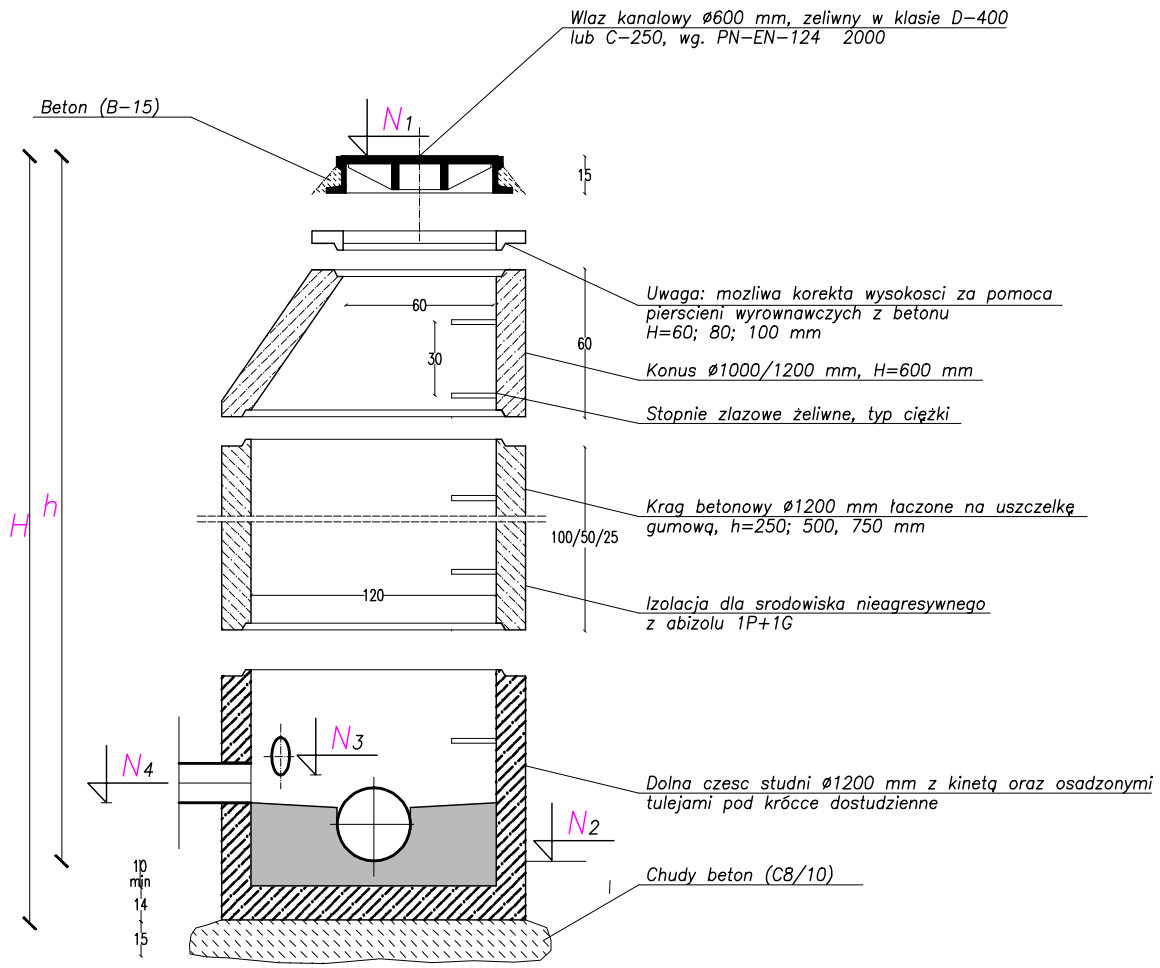

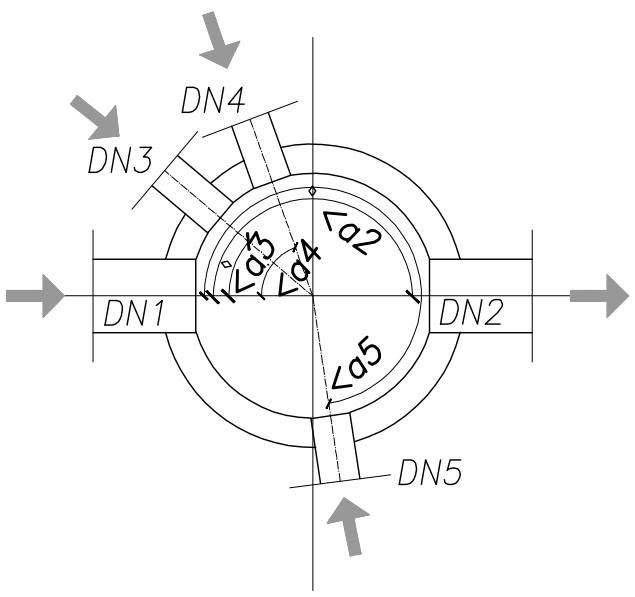

ZESTAWIENIE STUDZIENEK

NR STUDNI	ŚREDNICE DOPŁYWÓW [mm]					DOPŁYW POD KĄTEM (stopnie)				WYSOKOŚĆ		RZĘDNE ELEMENTÓW STUDNI (mnpm)					Ø STUDNI	ZWIĘŻENIE	KLASA PRZYKR.	UWAGI
	DN1	DN2	DN3	DN4	DN5	∠a2	∠a3	∠a4	∠a5	h (m)	H (m)	N1	N2	N3	N4	N5	(mm)	–	–	–
D1	800	800	–	–	–	180	–	–	–	2,49	2,73	88,80	86,31	–	–	–	1200	płyta	C–250	
D2	800	800	–	–	–	180	0	–	–	2,90	3,14	89,26	86,36/87,20	–	–	–	1200	płyta	C–250	kaskada h=0,72m+ poduszka wodna h=0,3m, bez kinety
D3	800	800	500	–	–	180	90	–	–	3,68	3,92	91,00	87,32/88,34	87,62	–	–	1200	zwężka asym.	C–250	kaskada h=0,72m+ poduszka wodna h=0,3m, bez kinety
D3b	600	800	–	–	–	180	–	–	–	2,66	2,90	90,81	88,15/88,45	89,11	–	–	1200	zwężka asym.	C–250	kaskada h=0,66m+ poduszka wodna h=0,3m, bez kinety
D4	500	500	–	–	–	270	–	–	–	3,18	3,42	91,00	87,82	89,20	–	–	1200	zwężka asym.	D–400	kaskada h=1,38m
D5	500	500	–	–	–	90	–	–	–	2,68	2,92	92,21	89,53	–	–	–	1200	zwężka asym.	D–400	
D6	400	500	300	–	–	180	270	–	–	2,52	2,76	92,09	89,57	89,80	–	–	1200	zwężka asym.	D–400	
D7	300	300	150	–	–	180	90	–	–	2,16	2,40	92,32	90,16	90,66	–	–	1200	zwężka asym.	D–400	
D8	300	300	150	150	–	180	0	90	270	2,10	2,34	92,46	90,36	90,66	90,47	90,86	1200	zwężka asym.	D–400	
D10	300	300	150	150	–	180	90	270	–	1,89	2,13	92,74	90,85	91,35	91,35	–	1200	zwężka asym.	D–400	
D12	300	300	150	150	–	180	90	270	–	1,40	1,64	93,05	91,65	91,56	91,56	–	1200	zwężka asym.	D–400	
D14	250	300	200	–	–	180	270	–	–	2,12	2,36	93,36	91,24	91,94	–	–	1200	zwężka asym.	D–400	kaskada na dopływie
D15	250	250	–	–	–	146	–	–	–	2,18	2,42	93,48	91,30	–	–	–	1200	zwężka asym.	D–400	
D16	250	250	150	200	150	180	45	270	315	2,02	2,26	93,63	91,61	91,40	92,10	92,09	1200	zwężka asym.	D–400	
D17	200	250	200	–	–	97	287	–	–	2,16	2,40	93,95	91,79	92,29	–	–	1200	zwężka asym.	D–400	
D21	200	200	150	–	–	148	0	58	–	2,13	2,37	93,65	91,52	91,84	92,25	–	1200	zwężka asym.	B–125	
D22	200	200	150	–	–	122	90	–	–	1,62	1,86	93,65	92,03	92,23	–	–	1200	zwężka asym.	B–125	
D23	200	200	150	–	–	90	256	–	–	1,50	1,74	93,75	92,15	92,65	–	–	1200	zwężka asym.	B–125	
D24	150	200	150	–	–	225	90	–	–	1,50	1,74	94,10	92,60	92,60	–	–	1200	zwężka asym.	B–125	
D25	400	400	200	–	–	180	270	–	–	2,40	2,64	92,09	89,69	90,06	–	–	1200	zwężka asym.	D–400	
D26	400	400	200	–	–	180	270	–	–	2,29	2,53	92,07	89,78	90,05	–	–	1200	zwężka asym.	D–400	
D27	300	400	200	–	–	90	122	–	–	2,12	2,36	92,00	89,88	90,20	–	–	1200	zwężka asym.	D–400	
D28	300	300	150	200	150	180	45	90	288	1,59	1,83	91,85	90,26	90,42	90,26	90,41	1200	zwężka asym.	D–400	
D30a	200	250	–	–	–	189	–	–	–	1,81	2,05	92,32	90,51	–	–	–	1200	zwężka asym.	D–400	
D31a	200	200	–	–	–	171	–	–	–	1,97	2,21	92,60	90,63/90,97	–	–	–	1200	zwężka asym.	D–400	
D32a	150	200	150	150	–	201	98	298	–	1,80	2,04	93,02	91,22/91,52	91,42	–	–	1200	zwężka asym.	D–400	
D40	200	200	150	–	–	180	270	–	–	2,15	2,39	92,50	90,35	90,80	91,04	–	1200	zwężka asym.	D–400	
D41	200	200	150	150	–	180	68	270	–	1,89	2,13	92,50	90,61	–	–	–	1200	zwężka asym.	D–400	
D42	200	200	–	–	–	270	–	–	–	1,92	2,16	92,75	90,83	91,25	–	–	1200	zwężka asym.	D–400	
D44	150	200	150	–	–	129	240	–	–	1,87	2,11	92,75	90,88	–	–	–	1200	zwężka asym.	D–400	
D49	200	200	200	150	–	107	224	314	–	2,26	2,65	93,87	92,12	92,30	–	–	1200	zwężka asym.	B–125	
D50	200	200	–	–	–	115	–	–	–	1,32	1,56	93,50	92,18	–	–	–	1000	zwężka asym.	B–125	
D51	150	200	–	–	–	90	–	–	–	1,26	1,50	93,50	92,24	–	–	–	1000	zwężka asym.	B–125	
D52	200	200	150	–	–	109	45	–	–	1,76	2,00	94,00	92,24	112,80	112,94	–	1200	zwężka asym.	B–125	
D53	150	200	–	–	–	90	–	–	–	1,60	1,84	93,90	92,30	–	–	–	1000	zwężka asym.	B–125	
D44a	150	200	150	–	–	174	90	–	–	1,40	1,64	92,90	91,50	91,50	–	–	1000	zwężka asym.	B–125	
D54	250	200	–	–	–	163	–	–	–	2,15	2,39	92,14	89,99	–	–	–	1000	zwężka asym.	C–250	
D55	200	200	–	–	–	197	–	–	–	2,04	2,28	92,,00	89,96	–	–	–	1200	zwężka asym.	C–250	

UWAGA: RZĘDNE TERENU DLA STUDNI D1–D4 PRZYBLIZONE – BRAK PT DROGOWEGO

STUDNIE WYKONAĆ Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH BET. (BETON C35/45, W8, F–150) O SREDNICY WEWNĘTRZBNEJ Ø1200mm. KRĘGI ŁĄCZONE NA USZCZELKI GUMOWE. ZWIĘCZEŃIE STUDNI – KRĄG KONICZNY ASYMETRYCZNY O WYSOKOŚCI 60 cm. PRZYKRYCIE STUDNI WŁAZEM ŻELIWNYM Ø600mm Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM, 2 LUB 4 OTEOROWE, ZAMKNIĘCIE SAMOBLOKUJĄCE W KALSIE D400/C250 W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI. STOPNIE ZŁĄZOWE ŻELIWNE TYPU CIĘŻKIEGO. STUDNIE SADOWIĆ NA PODKŁADZIE Z CHUDEGO BETONU (C8/10) GRUBOŚCI 15 CM.

Temat:
Rewitalizacja osiedla Żarków w Głogowie
Projekt sieci i przyłaczy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze zrzutem podczyszczonych ścieków do przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej

Inwestor: Gmina Miejska Głogów
Rynek 10, 67-200 Głogów

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Meissner	uprawnienia: 111/94/UW	podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Maciaiek	uprawnienia: 355/76/Wm	podpis:
			podpis:

Tytuł rysunku:
ZESTAWIENIE STUDZIENEK

Branża: INSTALACJE SANITARNE
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
data: 2011-07-10
nr rys.: IS/KD-7
arkusz/ilość arkuszy: 1/1
skala: %

AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY
ASA sp. z o.o.
50-449 Wrocław, ul. Radomska 50/3
telfax: 71 356 55 54
asaarch@asaarch.arch.pl