








1

1

1

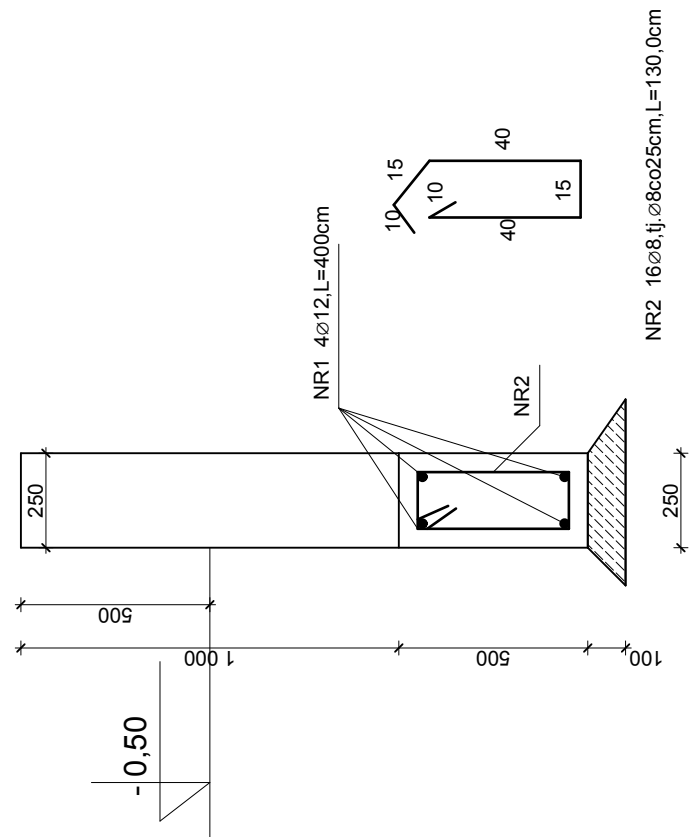






beton C25/30, stal A-IIIN

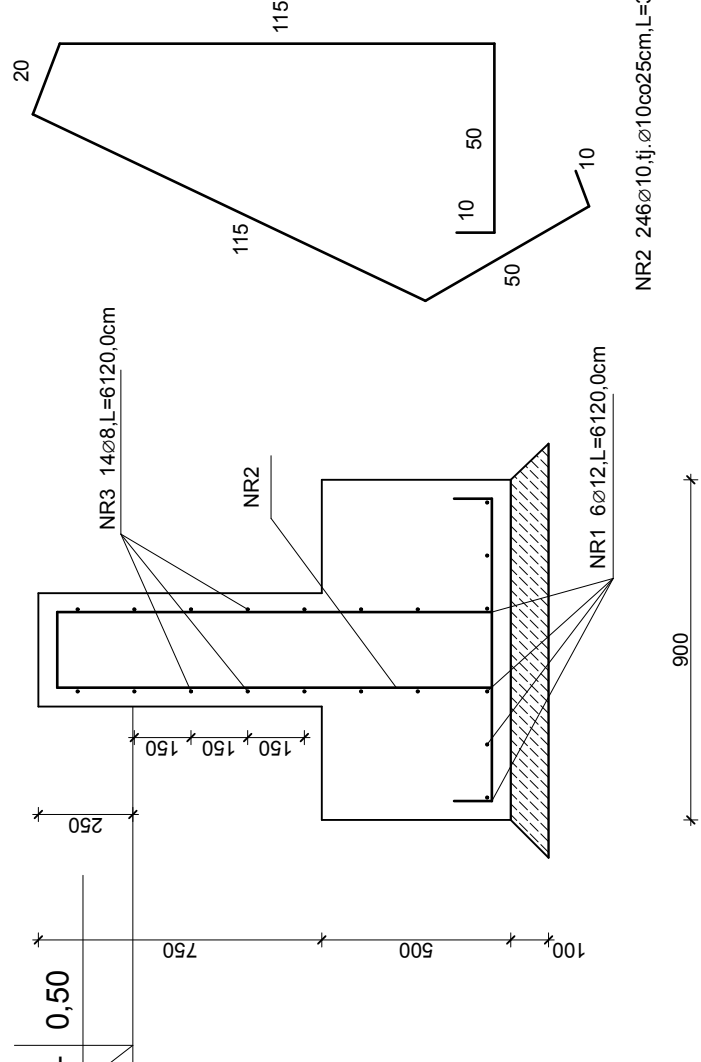[illegible]

NR4 7ø8,L=108,0cm

beton C25/30, stal A-IIIIN

- Uwagi i zalecenia wykonawcy:
 1. Beton konstrukcyjny C25/30;
 2. Stal konstrukcyjna A-III (RB500W);
 3. Ochrona przed ogniem elementów 50 mm;
 4. Łączenie prętów zbrojeniaowych na długość za pomocą zbroj. np. typu GEWI
 5. W narożnikach i przy zmianie kierunku 40 d.
 6. Długość prętów zbrojeniaowych 40 d.
 7. Przyjęto 12,0m.
 8. Podbeton klasy C12/15 jako wymiana gruntu rodzimego do poziomu wyznaczonego na spódzie fundamentu. Ostatecznie 10 cm należy wykonać starannie do uzyskania wymaganego poziomu.
 9. W narożnikach i przy zmianie kierunku słupów stalowe (zgodnie z rysunkiem zakotwienia) osłonięciem dalej osadzenie słupów ogrodzeniowych.
 8. Fundamenty wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
 9. Należy przestrzegać przepisów BHP.



NR4 7ø8,L=108,0cm

beton C25/30, stal A-IIIIN

- Uwagi i zalecenia wykonawcy:
 - 1. Beton konstrukcyjny C25/30
 - 2. Stal konstrukcyjna A-III (RB500W)
 - 3. Osiłina prętów zbrojeniowych 50 mm
 - 4. Łączenie prętów zbrojeniowych na długości z pomocą prętów np. typu GEWI
 - 5. W narożach na zakład długości 40 d.
 - 6. Długość prętów zbrojeniowych handlowych przeliczyć
 - 7. Podobnie klasę C12/15 jako wymiana gruntu przeniesionego do poziomu zaznaczonego na spódzie fundamentu.
 - 8. Wymiar 100 cm nie stanowi wymiaru strasznie do uzyskania wymaganego poziomu.
 - 9. W fundamencie należy zakotwić słupki (zgodnie z rysunkiem zakotwienia) stanowiącym dalej oszacowanie słupów ogrodzeniowych.
 - 10. Fundament wykonac zgodnie z zasadami
 - 11. Należy przestrzegać przepisów BHP

