
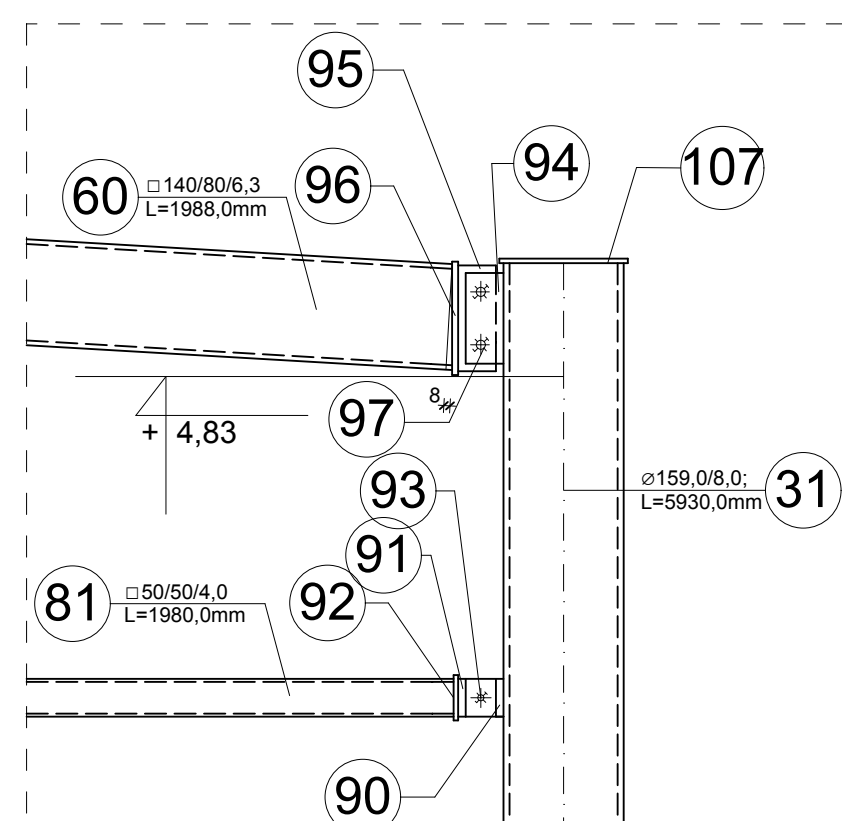
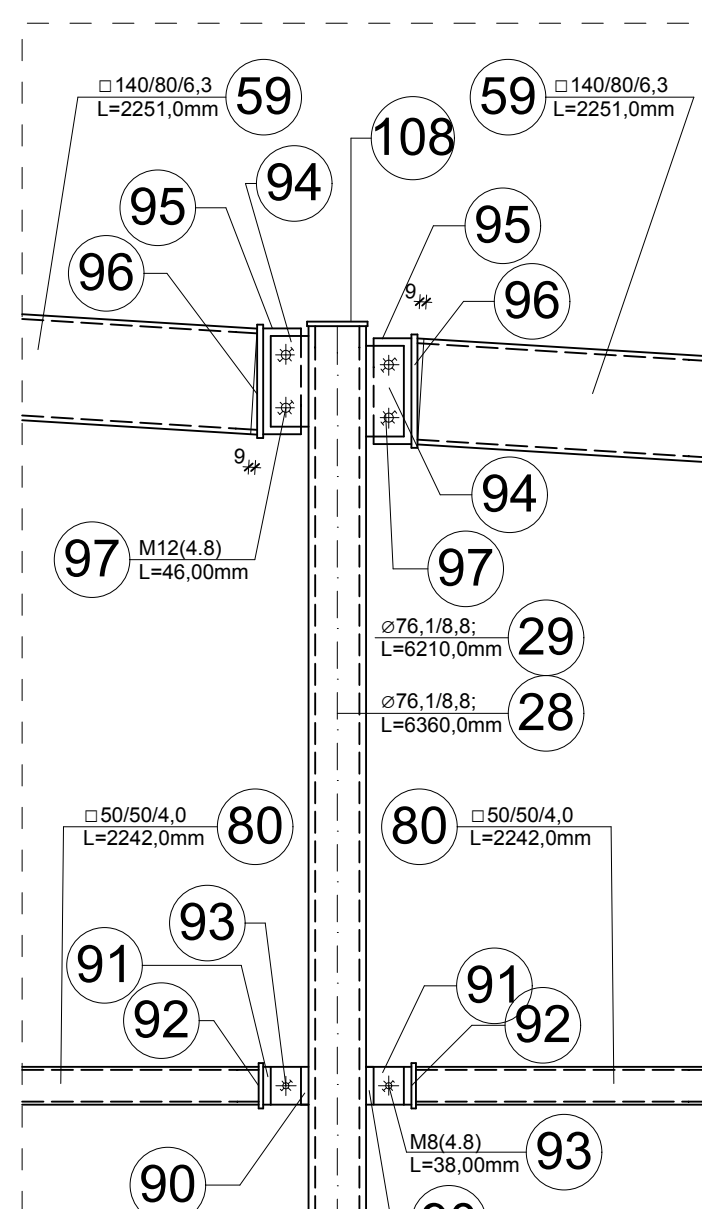
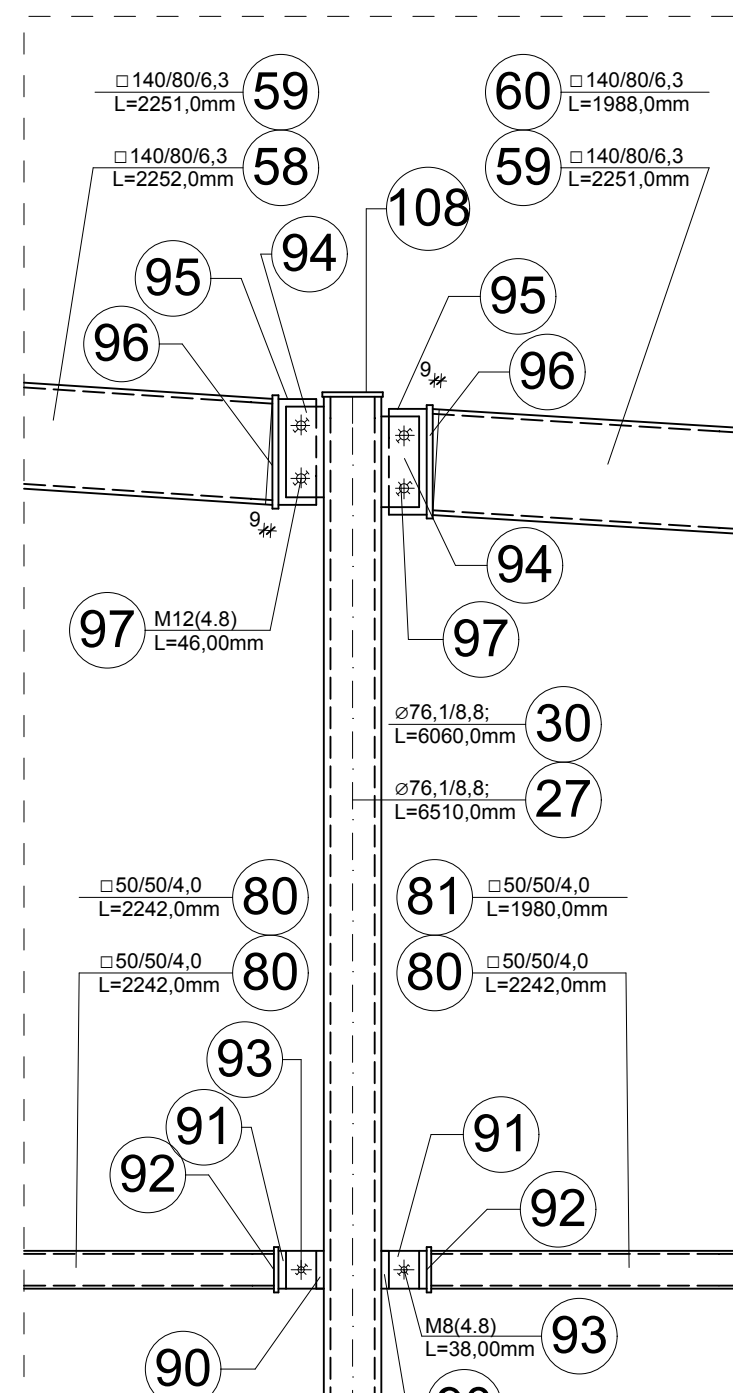
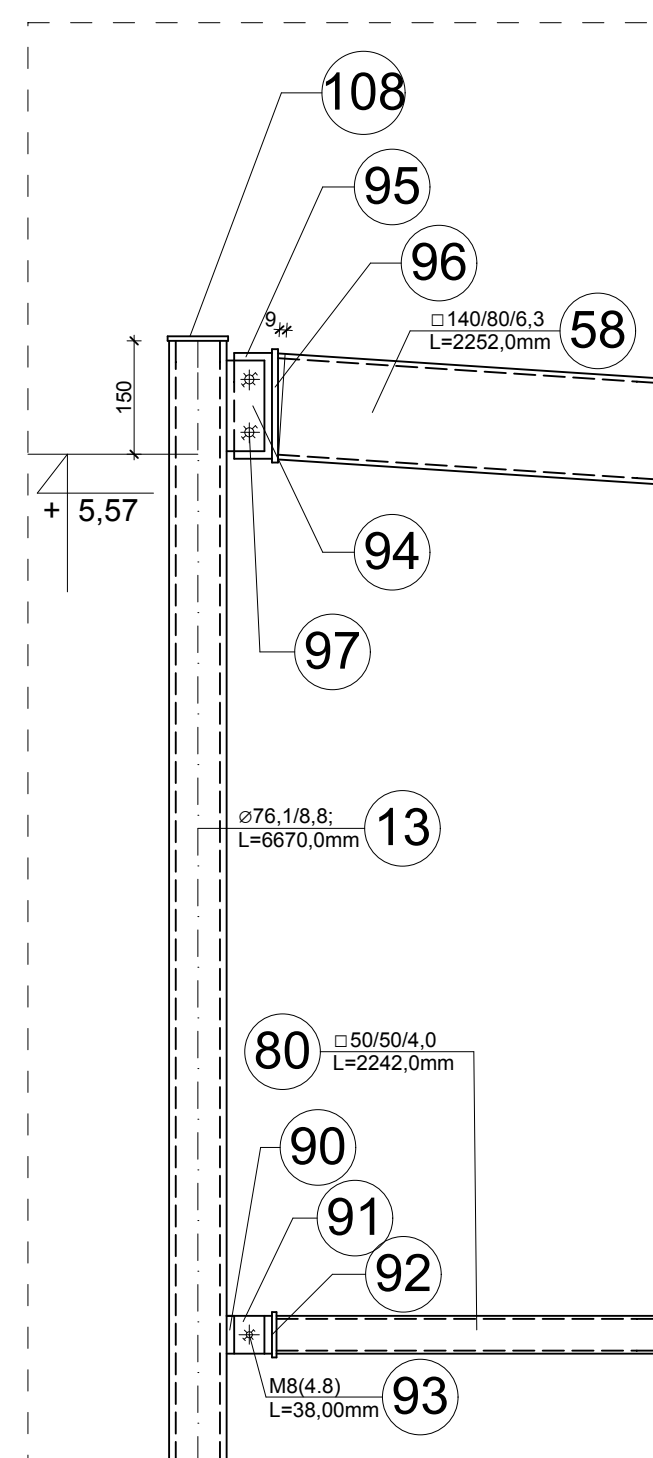
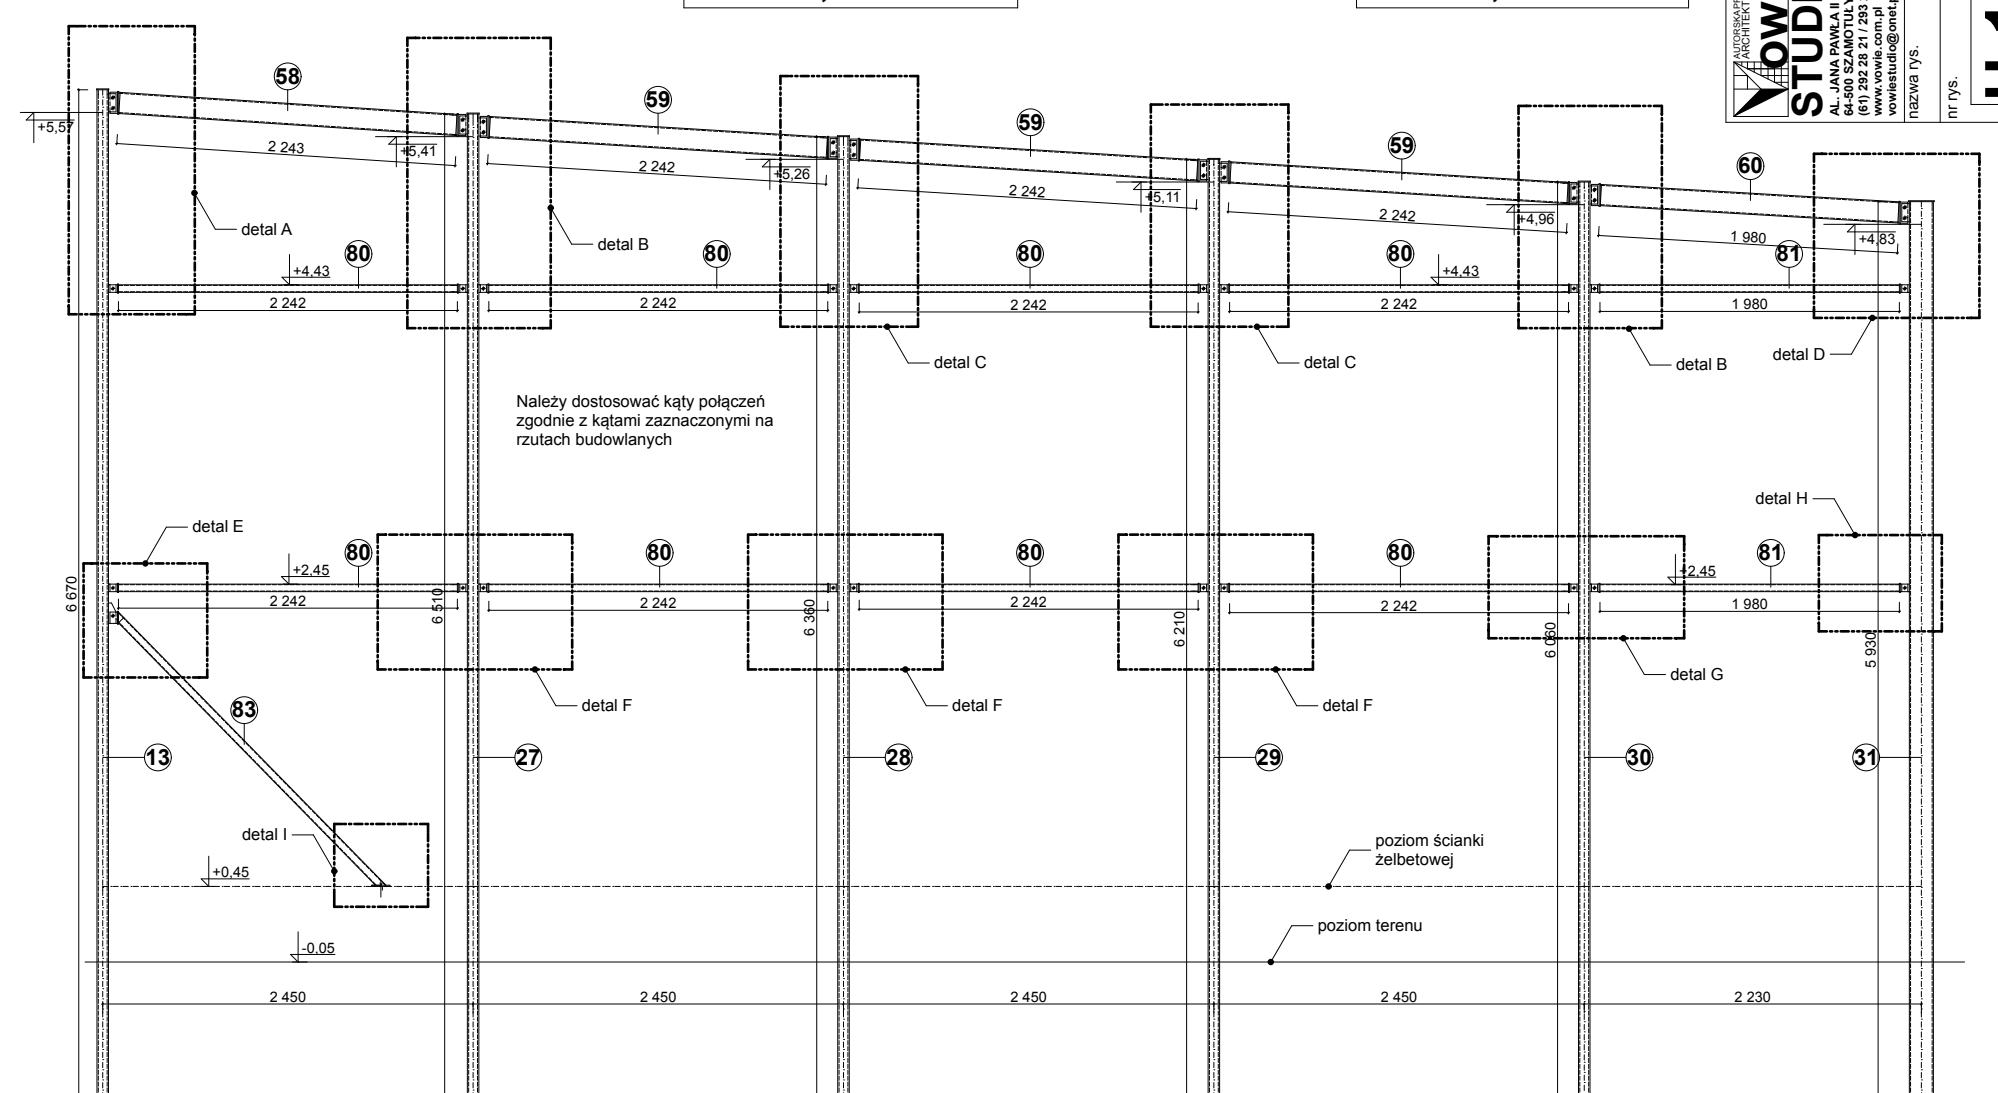
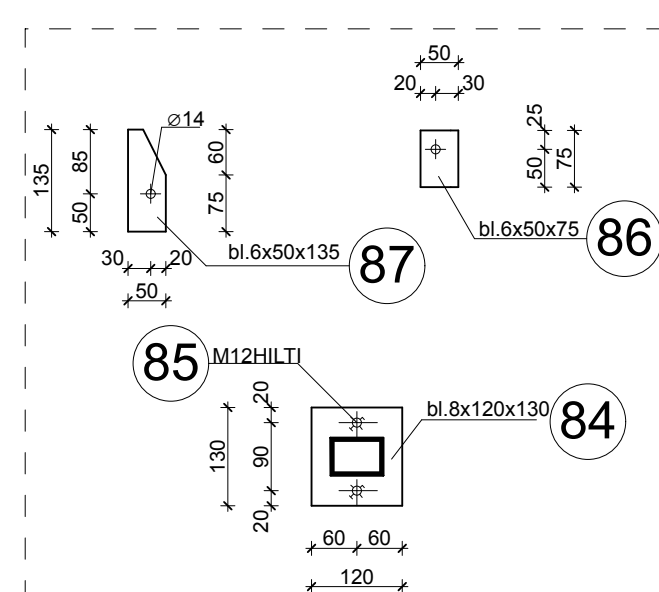
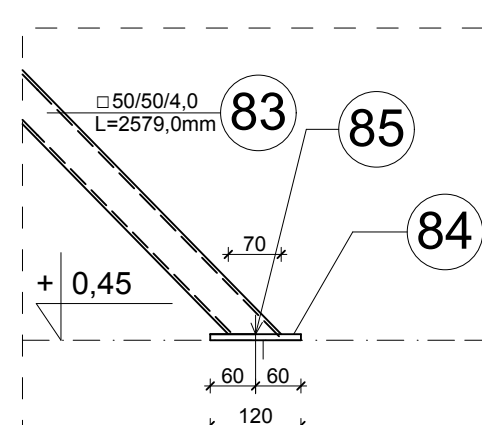
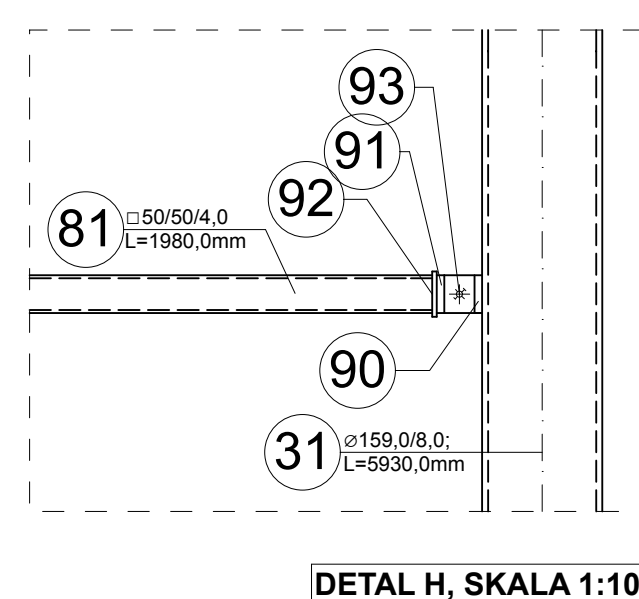
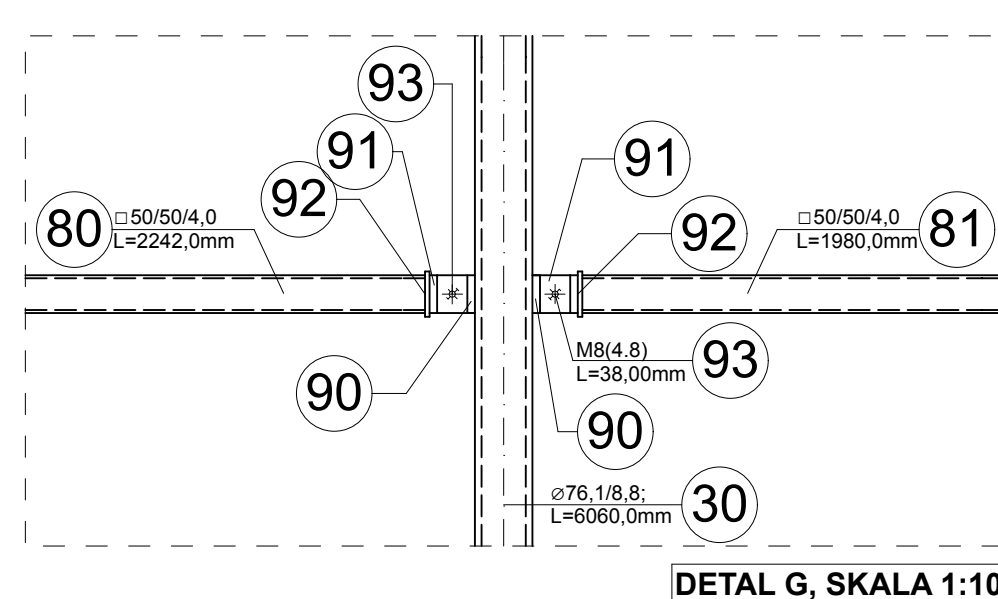
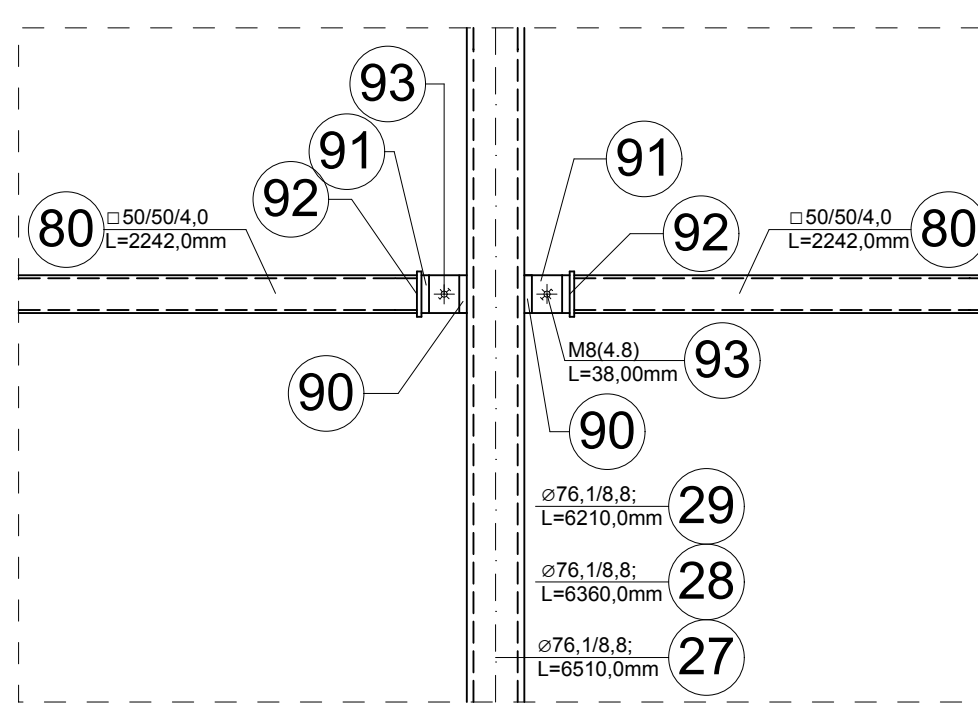


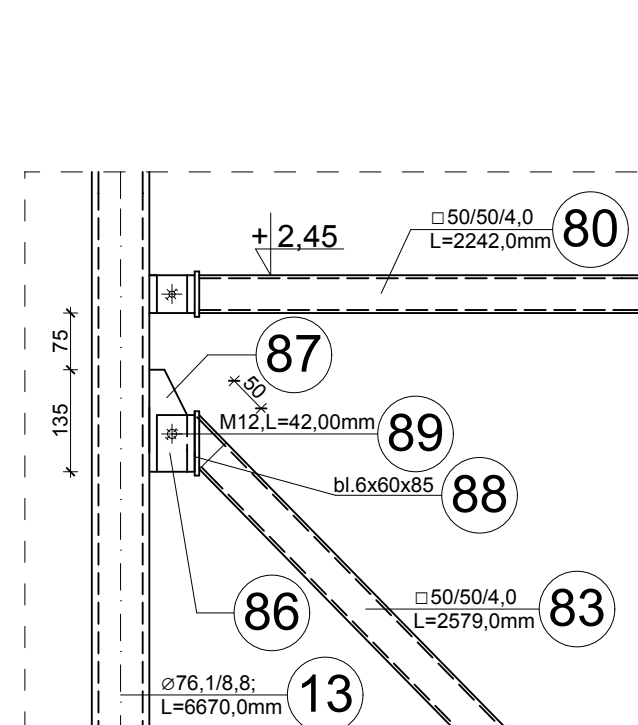

- Uwagi i zalecenia wykonawcy:
 - 1. Stal konstrukcyjna S235JR(G2).
 - 2. Spawanie przy pomocy elektrody EA146.
 - 3. Konstrukcję słupową należy wykonać warsztatowo.
 - 4. Spory czokowy słup należy wykonać z jednej części.
 - 5. Spory pachwinowy na całej zaznaczonej długości.
 - 6. Łączenie elementów warsztatowe na budowie za pomocą śrub iupon chwyty śrubowe.
 - 7. Malowanie konstrukcji warsztatowe.
 - 8. Trwałość pokrycia H = 15 lat.
 - 9. Stopień czyszczenia powierzchni S2.
 - 10. Średnica grubość systemu 140 mm.
 - 11. Oczyszczenie do drugiego stopnia zaosł.
 - 12. Utyłki w powłoce malowniczej powstałe na budowie przy użyciu.
 - 13. **Malowanie podkładowe:** dwie warstwy po 40 mm w kolorze ciemno szarym; pierwsza warstwa malowania nie później niż 4 godziny po czyszczeniu - baza EP102 - utwardzacz HAE10.
 - 14. **Malowanie nawierzchni:** warstwy po 60 mm, emalia fiłowa w kolorze RAL 7042. - baza PUR3 - utwardzacz HAP30.
 - 15. Konstrukcję wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
 - 16. Należy przestrzegać przepisów BHP.

[illegible]